



Detalhe - Suporte para Fixação

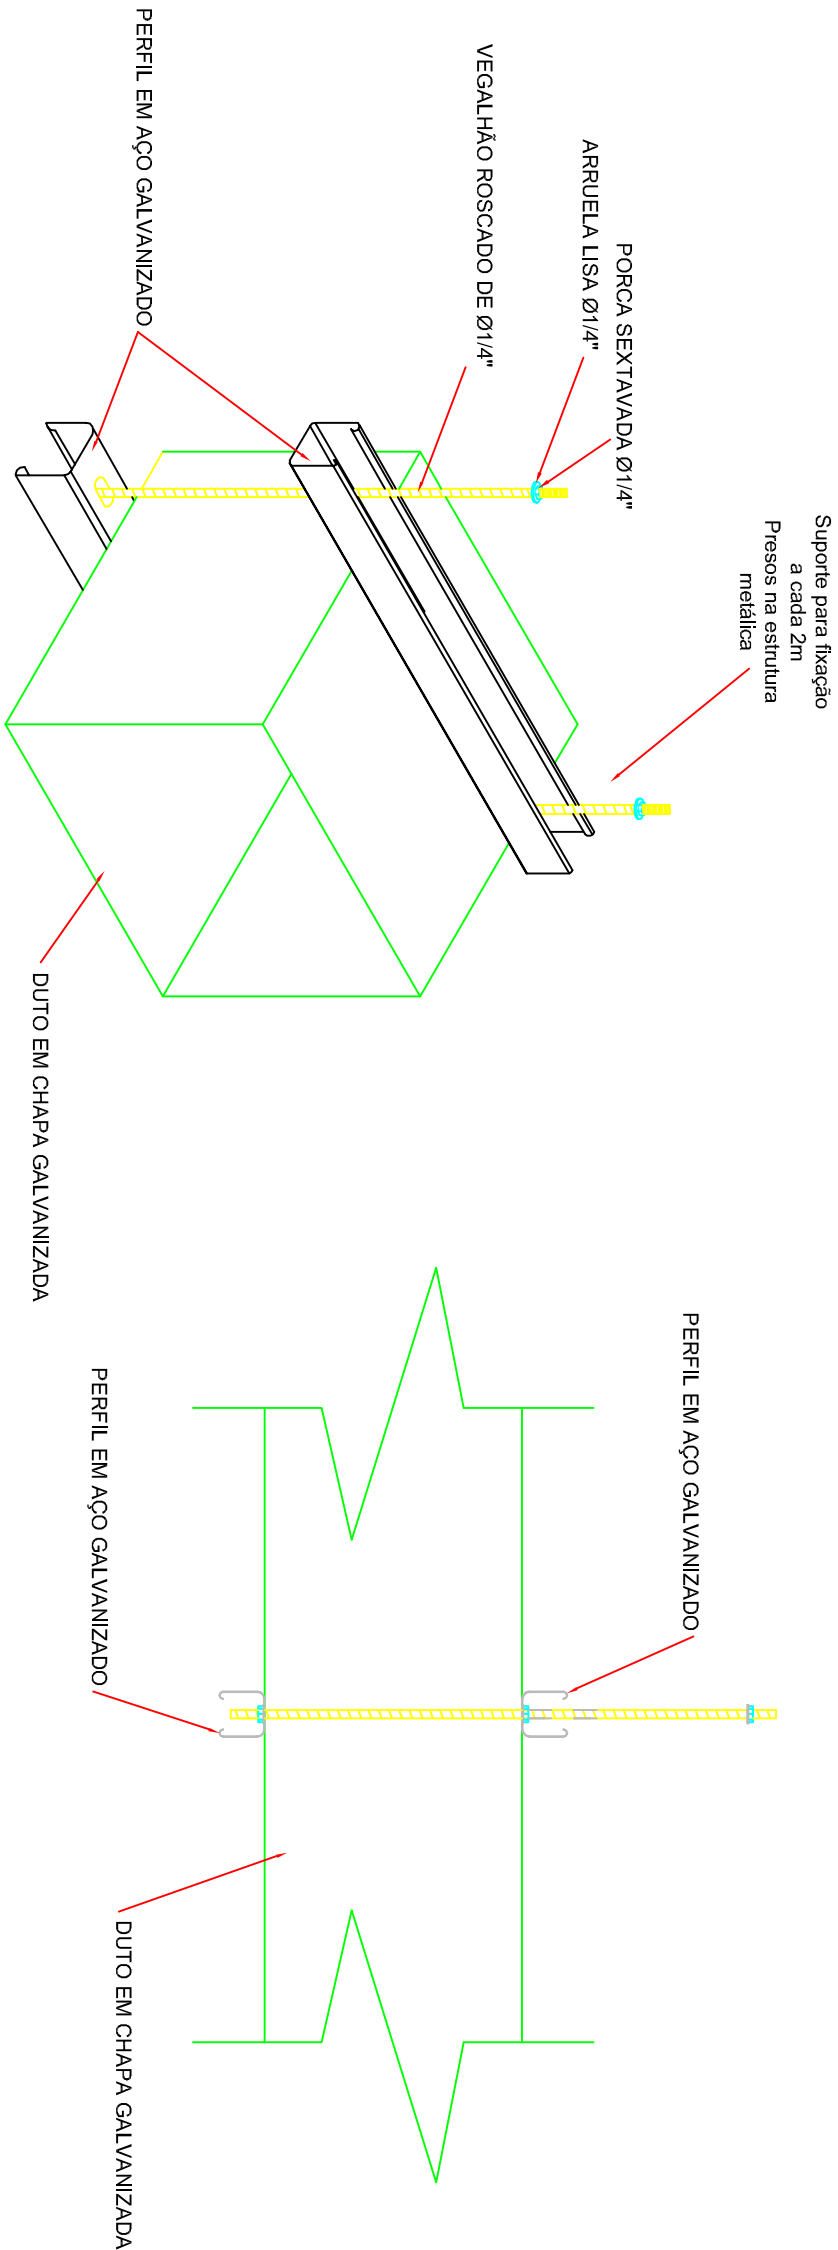


NOTA :
Os perfis de fixação deverão ser contêdor a cada 25 cm.

DETALHE - FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO

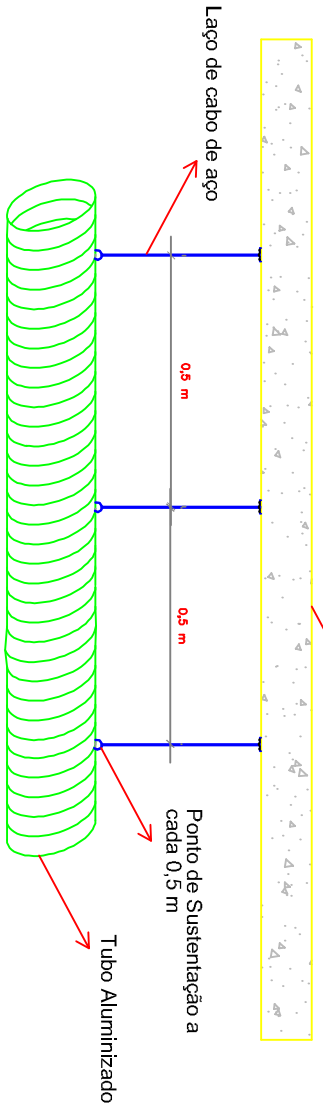


Detalhes			
	150-100x1500	200-100x1500	
Cota Diâmetro	150	200	
Marguetei Diâmetro	100	150	
Comprimento	1500	1500	
Raio de Aço	1000	1000	


BRAÇO EXTRATOR

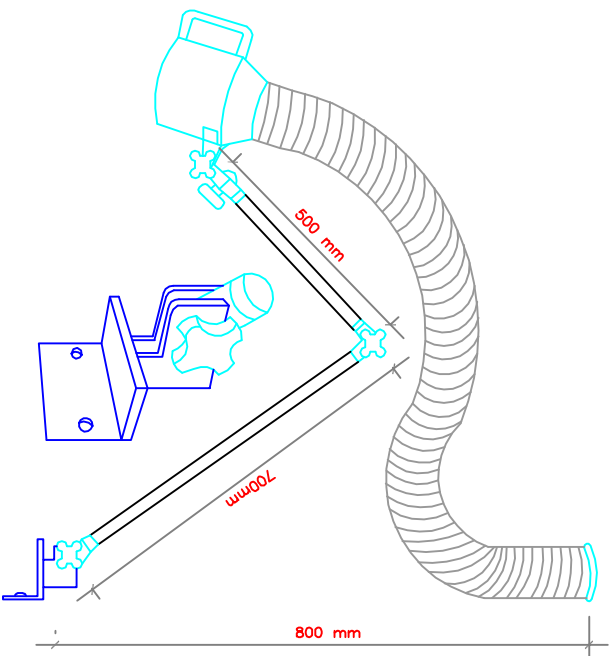

DETALHE DE FIXAÇÃO DO TUBO AOS EQUIPAMENTOS

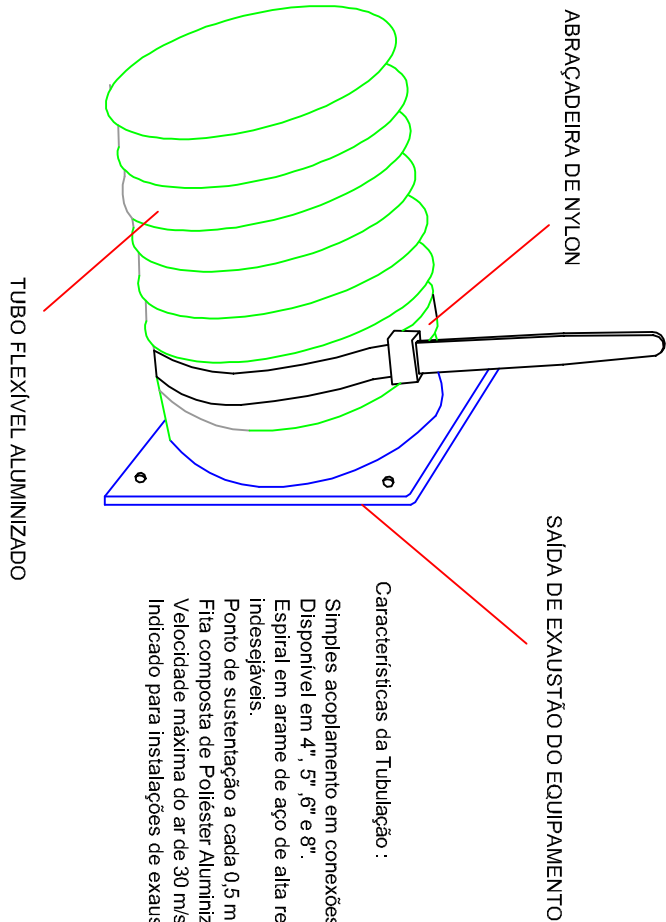

Rua Bugalinde, 04, 10, 14 - Box 8 - Copoão Sul, Seará, Ceará/CE - e-mail: bracamp@oi.com.br - Fones: (81) 3941-8808 | (81) 9971-8883

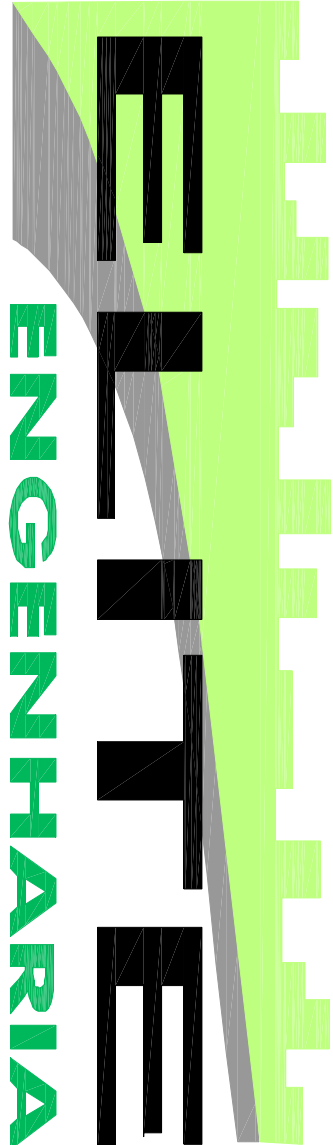

EXAUSTÃO
IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
LABORATÓRIOS DO BLOCO B

Interessado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Campus Porto Alegre		ARQUIVO IFRS - Porto Alegre - Laboratório - Exaustão - 08.03.13.docx	ÁREA CONSTRUÍDA:
Autor: Engº Marcelo Marcelo Xavier Rodrigues CREA 171030 - CO		Nº PAVIMENTOS 03 (Três)	9º Pav. ao 11º Pav.
		CONTEÚDO Detalhe de instalação	DESENHISTA André Luis
FOLHA		04/04	
REVISÃO:		DATA Fevereiro / 2013	
Rev. 00	27/02/2013	Projeto Finalizado	REVISOR André Luis
Rev. 01	06/03/2013	Modificações a Pedido do Orgão	André Luis
Rev. 01	08/03/2013	Modificações a Pedido do Orgão	André Luis
APPROVAÇÃO:			