



Lista de Materiais	
Ferro fundido classe 10	5 pc
200x60x45	
2" 1/2"	4 pc
200x60x45 macho - fêmea	
1" 1/4"	6 pc
Sprinkler	
DN 15 - Fator K 115	14 pc
200x60x45 macho - fêmea	
65 mm - 2" 1/2"	225,78 m
16	
Tê	
1" 1/4"	6 pc
Isolante de vedação	
1" 1/4" x 1" 1/2"	6 pc

Lista de Materiais Sobro Loja	
Ferro maleável classe 10	
Colorex 45	1 pcd
Chave 80	6 pcd
Linha	2 1/2"
7 1/2"	5 pcd
7 1/2" aço galvanizado	5 pcd
65 mm - 2 1/2"	88.37
16	
2 1/2"	5 pcd
Adaptador atroz - rosca interna	
2 1/2"	5 pcd
Chave para abridor de mangueiras	5 pcd
Chave para conexão de mangueira tipo storz engate apido	5 pcd
Dupla - 1 1/2" x 1 1/2"	5 pcd
Esguicho jato solido	5 pcd
10 pcd	5 pcd
Mangueiras	10 pcd
1 1/2" 15 m	5 pcd
Núcleo paralelo em ferro maleável	5 pcd
Redução garfada tipo Storz - bronzo ou latão	5 pcd
2 1/2" 2 1/2"	5 pcd
Registvo globo	5 pcd
1 1/2"	5 pcd
Tampão origm com corrente tipo storz	5 pcd

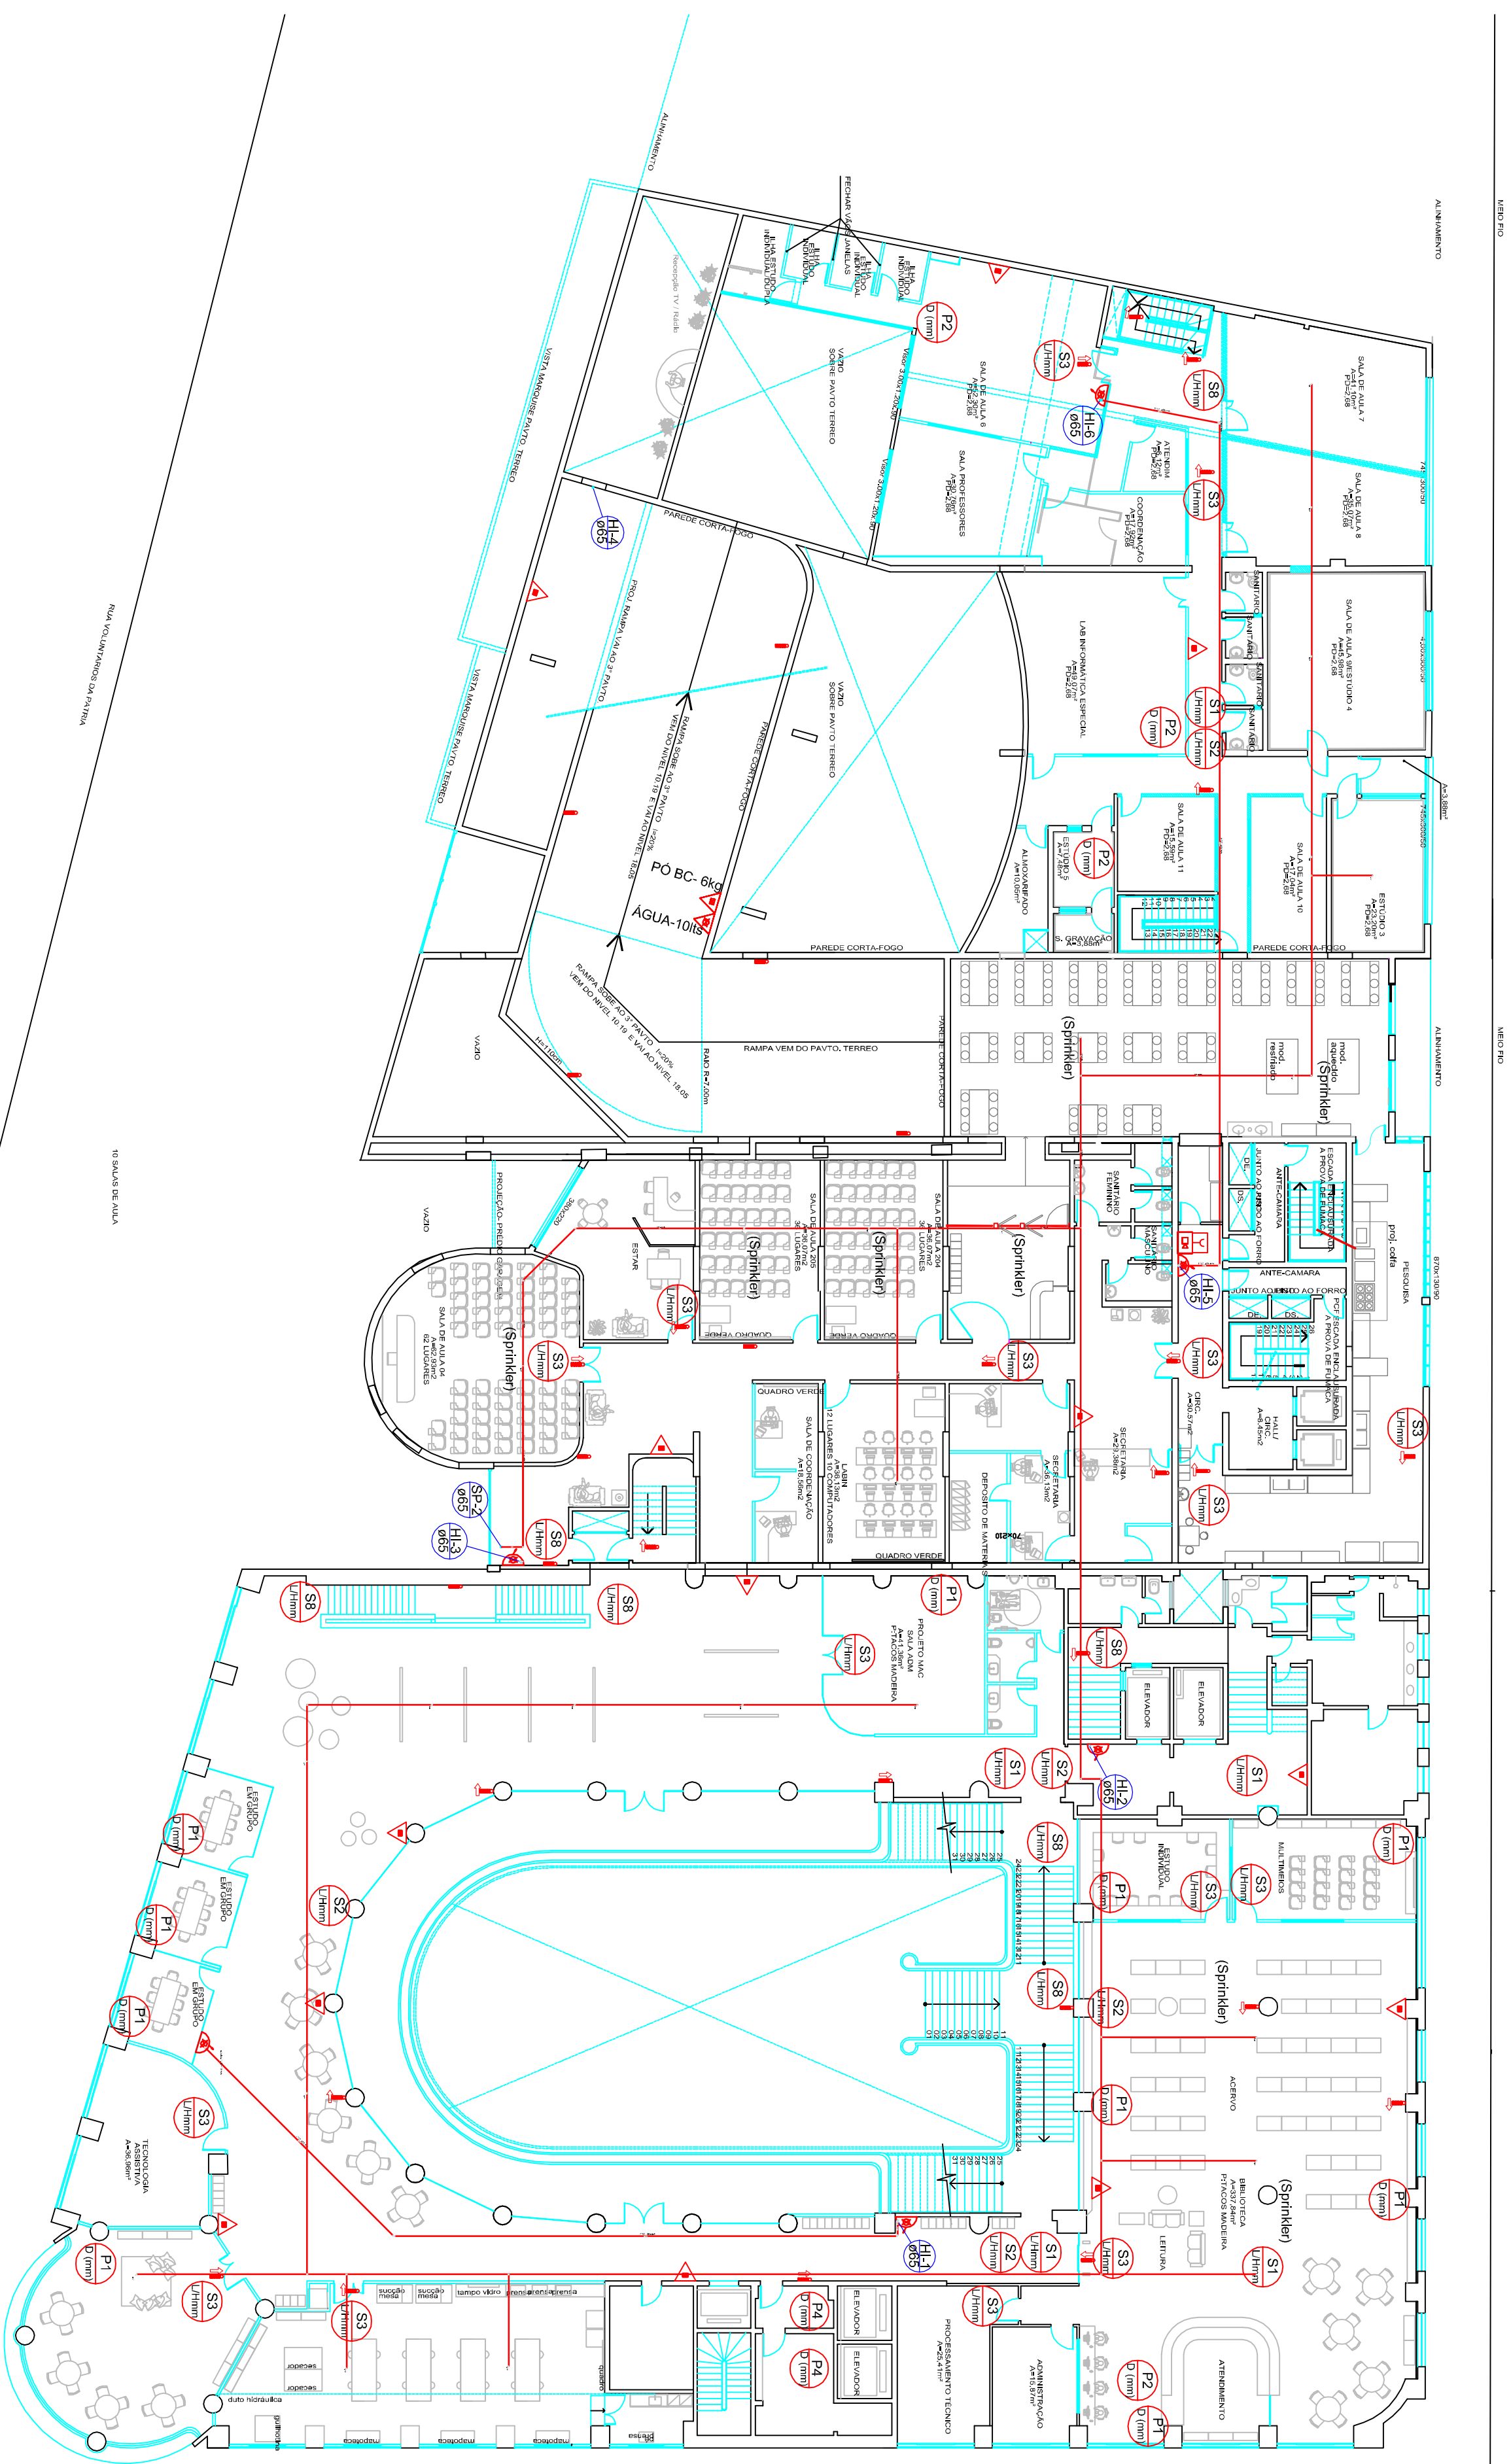

		TITULAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO POR HIDRANTES
		EXTINTOR DE CARGA DE 10 A 14C E/OU CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 2A-20-B-C
		HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
		HIDRANTE SIMPLES DE PASSO
		ALCANTARAL MANTIDA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E VÍDUA DENTRO DE CIMA-LAVABO E/OU VÍDUA A 1,5m DO PISO
		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
		BOMBETA PARA RESCACOMBR A BOMBA DE INCENDIO
		ILUMINAÇÃO DE EMERGENÇA TIPO BALIZAMENTO
		BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENÇA COM INSPERIO "SAIDA"
A2		culidaco
A3		culidaco
A4		culidaco
A5		culidaco
A6		culidaco
A7		culidaco
A8		culidaco
A9		culidaco
A10		culidaco
A11		culidaco
A12		culidaco
A13		culidaco
A14		culidaco
A15		culidaco
A16		culidaco
A17		culidaco
A18		culidaco
A19		culidaco
A20		culidaco
A21		culidaco
A22		culidaco
A23		culidaco
A24		culidaco
A25		culidaco
A26		culidaco
A27		culidaco
A28		culidaco
A29		culidaco
A30		culidaco
A31		culidaco
A32		culidaco
A33		culidaco
A34		culidaco
A35		culidaco
A36		culidaco
A37		culidaco
A38		culidaco
A39		culidaco
A40		culidaco
A41		culidaco
A42		culidaco
A43		culidaco
A44		culidaco
A45		culidaco
A46		culidaco
A47		culidaco
A48		culidaco
A49		culidaco
A50		culidaco
A51		culidaco
A52		culidaco
A53		culidaco
A54		culidaco
A55		culidaco
A56		culidaco
A57		culidaco
A58		culidaco
A59		culidaco
A60		culidaco
A61		culidaco
A62		culidaco
A63		culidaco
A64		culidaco
A65		culidaco

LEGENDA

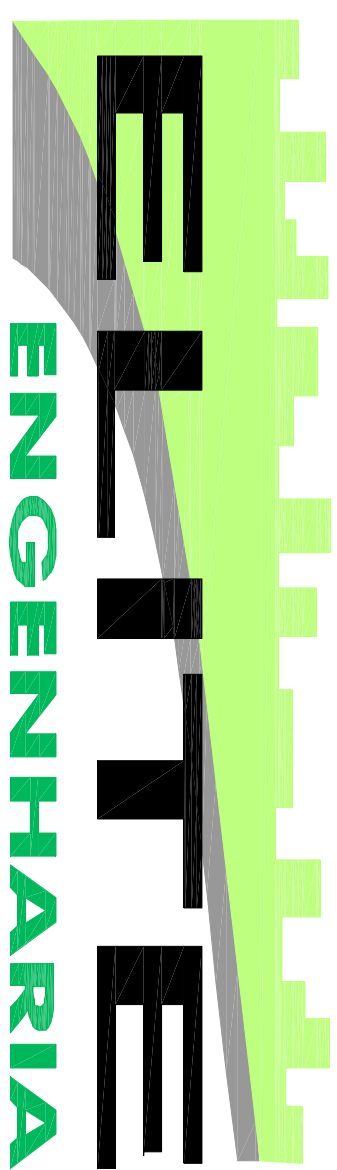

Rua Bougainville, 03, 03, Lt. 46 - Box 8 - Conjunto Sábã, Senador Canelo GO - e-mail: brazzamos@uol.com.br - Fones: (62) 3941-8808 / (62) 9971-9593

COMBATE A INCÊNDIO

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
EDIFÍCIO EX-MESBLA

ARQUIVO		IFRS - Edição Especial - Contábil e Inovato - 21.02.13.dwg	
ÁREA DO TERRENO:		-	
ÁREA PERMEÁVEL:		-	
Área Total: 46.000,14 m²		DESENHISTA	
Flavio Barbosa		FOLHA	
03/15		Wandirley D.	
Interessado:		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
CAMPOS PÓLITO ALEGRE		Nº PAGAMENTOS	
Autor:		11 (Onze)	
Eng. Cam Bez Campos		CONTEÚDO	
CREA: 16416/03		Solo de	
ENDEREÇO		Solo de	
Rua Formigão, 8001 - Bairro São Luís - Campestre		Legenda	
DATA		Fevereiro / 2013	
REVISÃO:			
DATA	MOTIVO	REVISOR	
Rev. 001 08/10/2012	Projeto Finalizado	Flavio Barbosa	
Rev. 01 03/10/2013	Aterrapões para Arquitetura	Wandirley D.	
Rev. 02 04/02/2013	Aterrapões Solicitados pelo Orgão	Wandirley D.	
Rev. 03 07/02/2013	Aterrapões Solicitados pelo Orgão	Wandirley D.	
Rev. 04 21/02/2013	Aterrapões Solicitados pelo Orgão	Wandirley D.	