



Lista de Materiais	
Ferro maleável classe 10	
Luva	1 pç
2.1/2"	
Tubo de aço galvanizado	
65 mm - 2.1/2"	2,98 m
Sprinkler	

Hidrante		Lista de Materiais 4º Pav
Ferro maleável classe 10		
Concreto 90		
2,1/2"		3 m
Linha		2,1/2"
2,1/2"		4 p
Tubo de aço galvanizado		47,23 m
6,3 mm 2,1/2"		
Tubo		
2,1/2"		3 p
Inchoduto		
1/2"		
Redução de sturz - rosca interna		3 p
2,1/2"		
Chave para abtiro de mangueiras		3 p
Chave para 25 x 25 com		
25 x 25 com 1/2" x 1/2"		3 p
Redução de mangueira tipo sturz angulo direito		3 p
Duple 1,1/2" x 1,1/2"		3 p
Espalho filo solido		
1,1/2" 13 mm		6 p
M 1/2" 13 mm		
1,1/2" 15 m		3 p
Níve paralelo em ferro maleável		3 p
Redução gnrática tipo Sturz - bormo ou lateral		3 p
2,1/2" x 1,1/2"		
Regista gblo		3 p
2,1/2" 45°		
Redução de sturz com corrente tipo sturz		3 p
1,1/2"		
1,1/2"		3 p

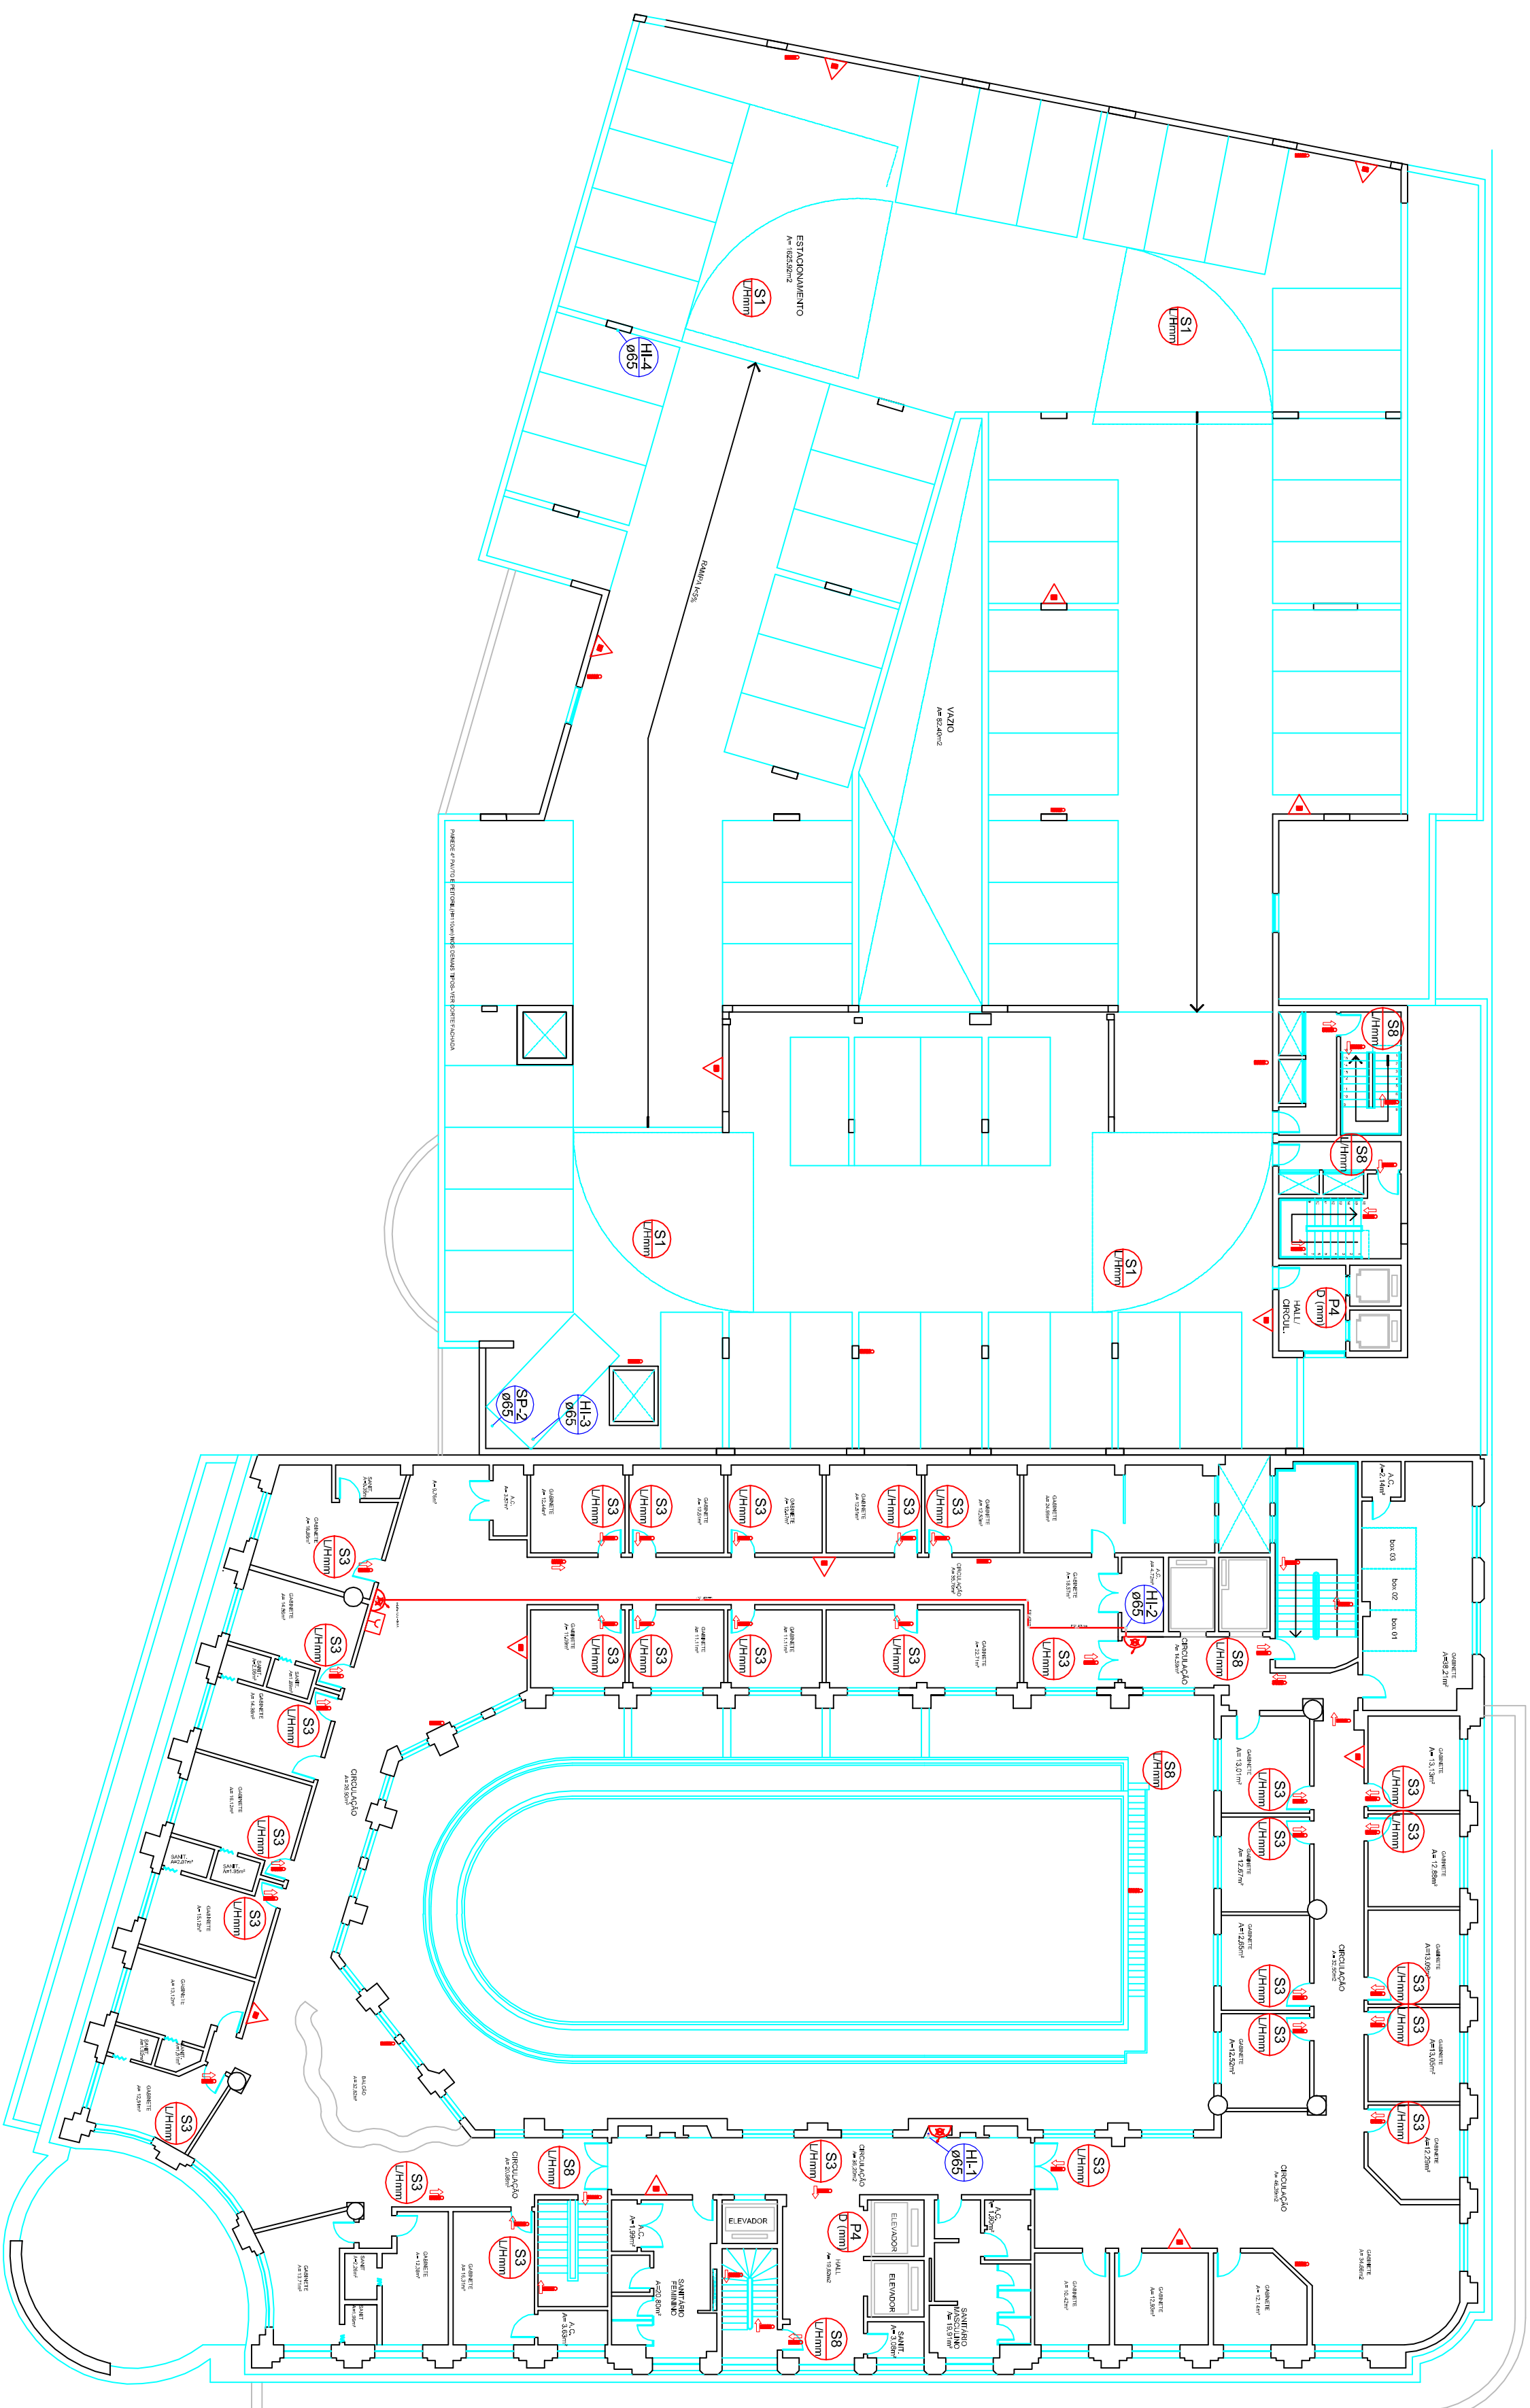

	TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO POR HIDRANTES
	EXTINTOR DE CARGA DE PO APCI RC CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 2-A-20-B-C
	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE
	HIDRANTE DE PASSAGEM
	AÇÓFONE MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DENTRO DE SALVA LÂMPADA Ø 7MM DE VÍTRIO À 1,3m DO PILO SOBRADO
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA PARA DESACONLAR A BOMBA DE INCÊNDIO
	LUMINAÇÃO PARA EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM INSCRIÇÃO "SAÍDA"
	CUIDADO - RISCO DE INCÊNDIO
	CUIDADO - RISCO DE EXPLOSÃO
	CUIDADO - RISCO DE CORRUGAÇÃO
	CUIDADO - RISCO DE RADIAÇÃO
	CUIDADO - RISCO DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS
	PROIBIDO FUMAR
	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
	PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O SOO
	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
	SALIDA DE EMERGÊNCIA
	SALIDA DE EMERGÊNCIA
	SALIDA DE EMERGÊNCIA
	SALIDA DE EMERGÊNCIA
	SALIDA DE EMERGÊNCIA
	SALIDA DE EMERGÊNCIA

LEGENDA

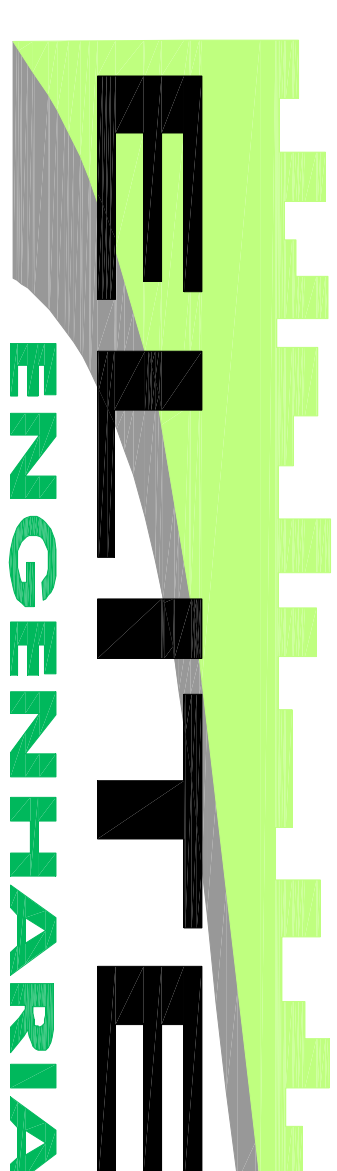

Rua Bougainville, Cx. 03, Lt. 46 - Box 8 - Conjunto Sadi, Senador Canelado/RS - e-mail: brazcampus@uol.com.br - Fones: (51) 3941-8808 (51) 3971-9898

COMBATE A INCÊNDIO

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE
EDIFÍCIO EX-MESBLA

[illegible]