


NOTAS HIDRANTE DE RECALQUE

NOTAS DO HIDRANTE DE RACALQUE

Item	Descrição	Quant.
01	Tubo na 2,12"	var
02	Flange na 2,12"	01
03	Nelis na 2,12"	02
04	Valvula de manobra horizontal na 2,12"	01
05	Registro de passagem 2,12"	01
06	Adaptador para manobra caga 2,12"	02
07	Tubo de ferro fundido Ø60x40 cm	01

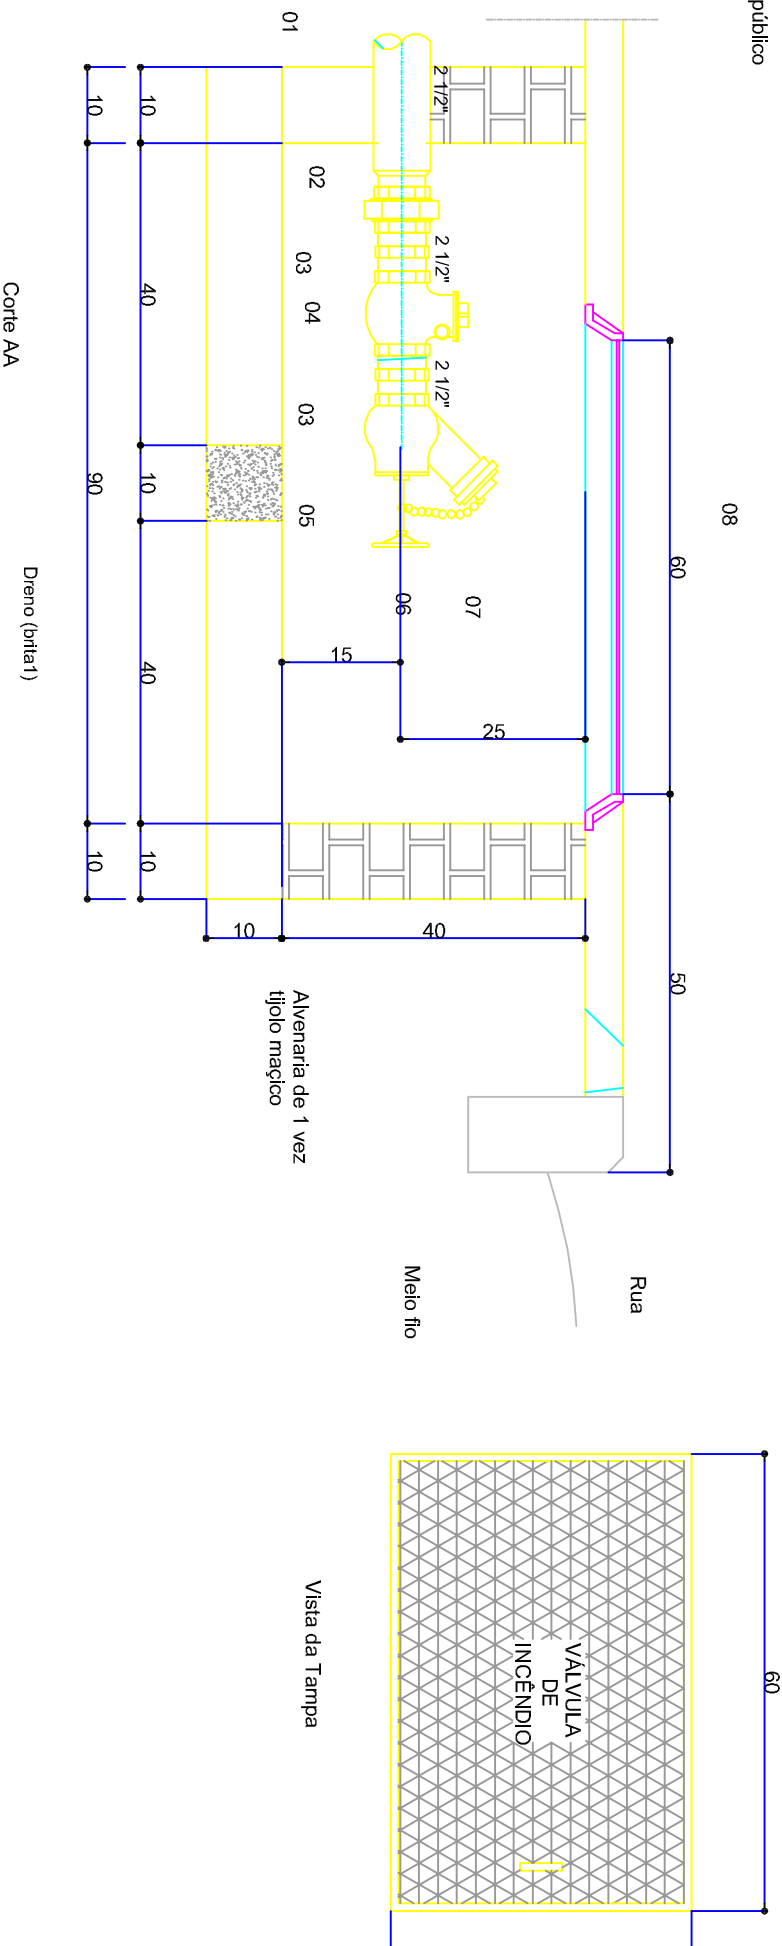

Detalhe - Hidrante Recalque

Lista de Materiais Cimentum	
Bomba Hidráulica - modelo BOMBA 800	
Sistema de bombeamento BOMBA 800	
Ferro malha classe 10	1 PC
Açúcar P.C de água de concreto 200 mm	
Cimento 45	1 PC
Cimento 50	5 PC
Nepes duplo	13 PC
Tubo de aço galvanizado 60 mm x 2,7mm	2 PC
Tubo de aço galvanizado 76 mm x 2,7mm	13,42 m
Tubo de ferro com machos/fêmeas 2 1/2"	3 PC
Machos 2 1/2"	2 PC
Registro burto de gaveta industrial	1 PC
Válvula de manobra horizontal / perpendicular	1 PC


Lista de Materiais	
Ferro relativo classe 10	
Adapt. p/cx. d'agua de concreto 150 mm	1 pc
2.112	
Concreto 45	4 pc
2.112	
Correio 90	11 pc
2.112	
Tubo de aço galvanizado	22.175 m
16 mm - 2.112	
16	
2.112	1 pc



Planta de Cobertura

Escala 1:200

[illegible]

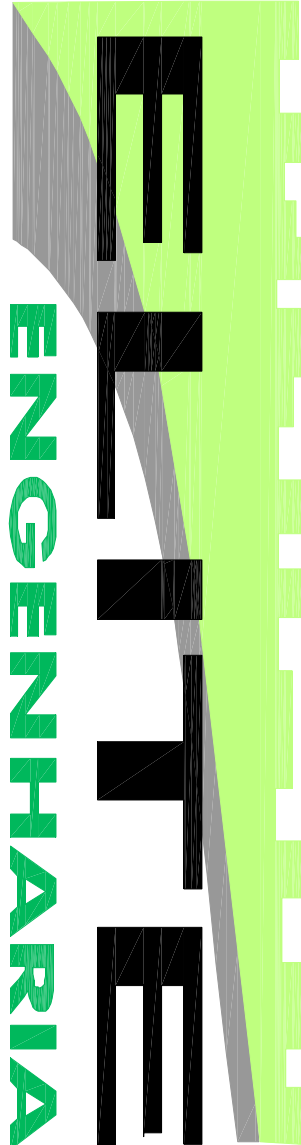	
Rua Bogemita, 02, 01-46 - Bvd C - Conjunto Sétim, São Paulo, Estado de São Paulo - Brasil Telefone: (011) 3041-4600 E-mail: contato@eletre.com.br Fone: (011) 3041-4600 Cel: 9971-4600	
COMBATE A INCÊNDIO	
IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE	
EDIFICIO EX-MESBLA	