

01	DESCRIÇÃO
01	INÍMPE DUTO 2 1/2"
02	TUBO DE P-9 2 1/2"
03	LUVA DE JUNTO 2 1/2"
04	REGISTRO DE GAVETA BRILTO 2 1/2"
05	REGISTRO DE GAVETA BRILTO 1"
06	CONTOLERO 2 X 400"
07	TE 3 1/2"
08	TE 1 1/2"
09	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"
10	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"
11	NÍMPE DUTO 1"
12	TUBO DE P-9 1"
15	VALVULA DE FLUXO
16	CONJUNTO MOTOR-BOBINA
17	REDUÇÃO DE 1"x1/2"
18	REDUÇÃO DE 3"x1"
20	FLANQUE 2 1/2"
22	PRIMADA DE INCHODIO 2 1/2"

INCENDIO

- EQUIPAMENTO DE PRESSURIZACAO:

Calculo Pressao de Funcionamento	Calculo Pressao Minima
* VAZAO : 240 l/min	* VAZAO : 220 l/min
* A.M.T. : 16,89 m.c.a	* A.M.T. : 13,65 m.c.a
POT. : 1,5 CV	POT. : 1,5 C.V.










RG = REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2"

VRI = VALVULA DE RETENCAO VERTICAL

VRA = VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL

NA = NORMALMENTE ABERTO

NR = NORMALMENTE FECHADO

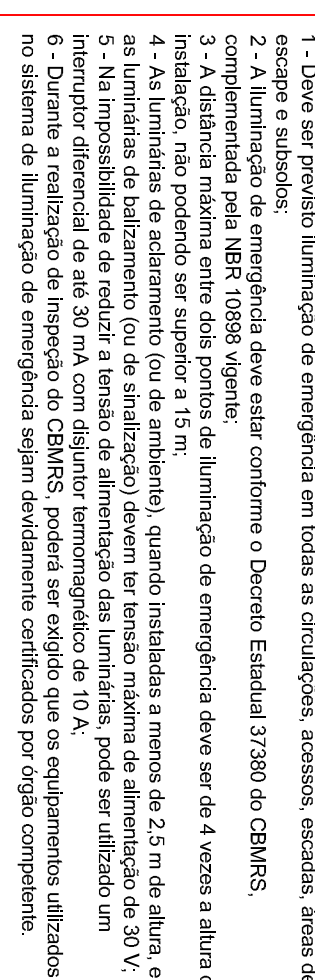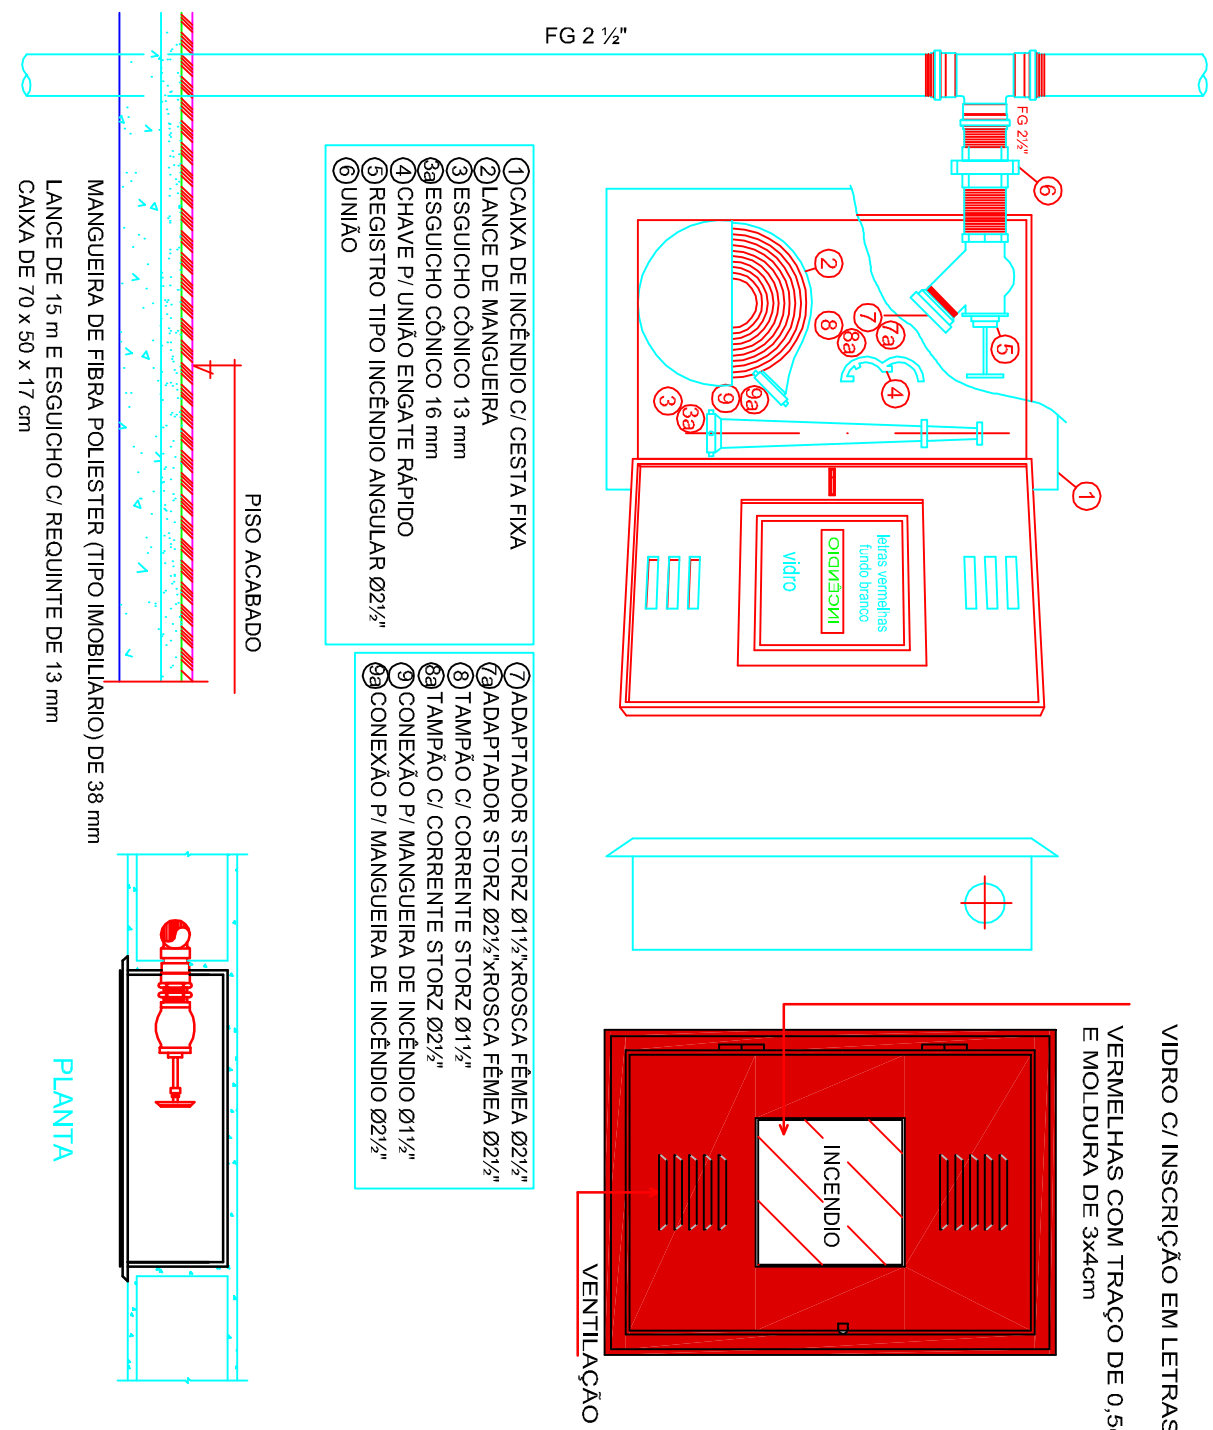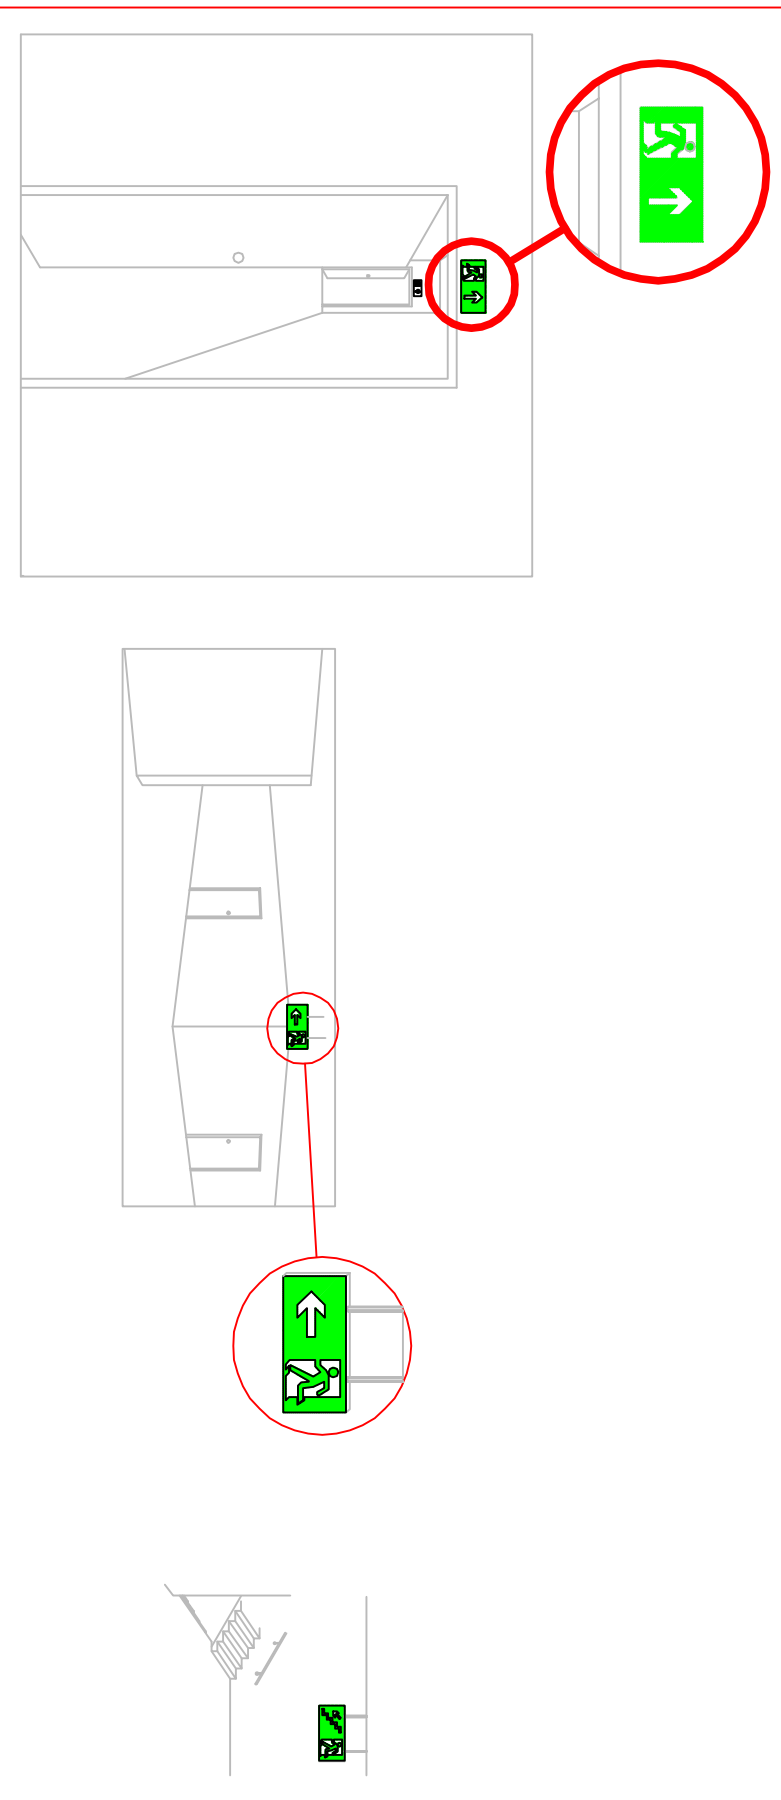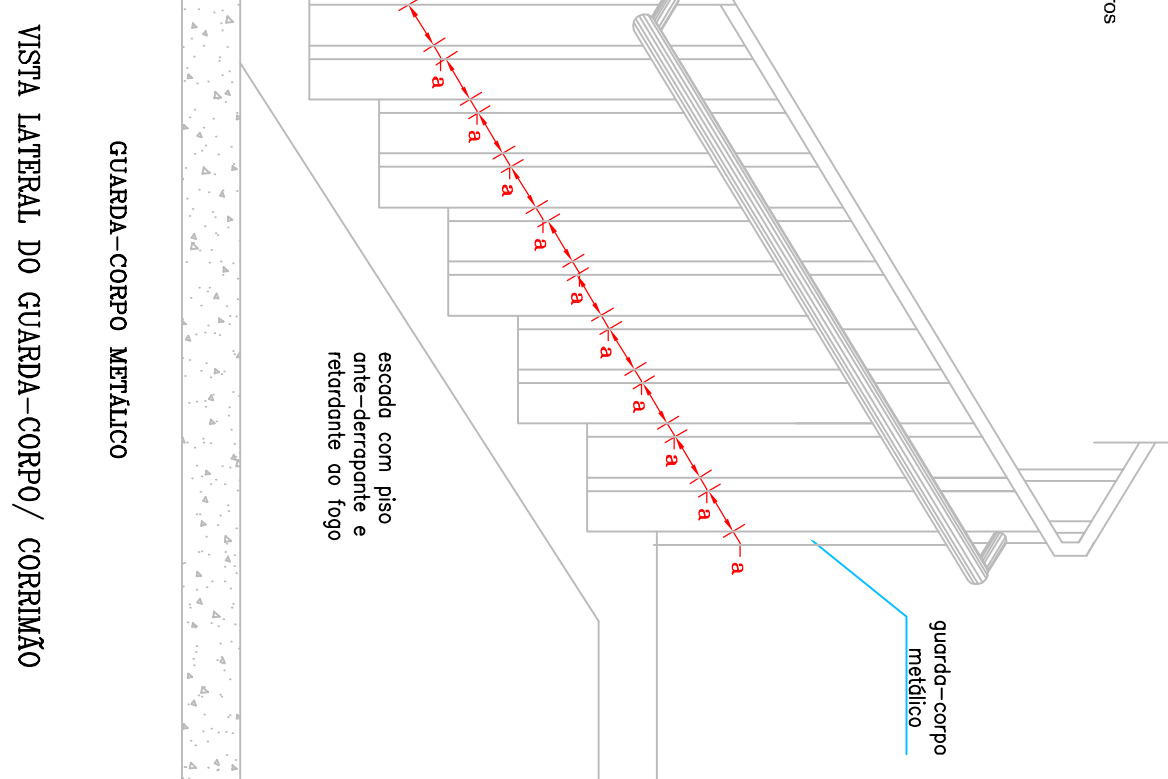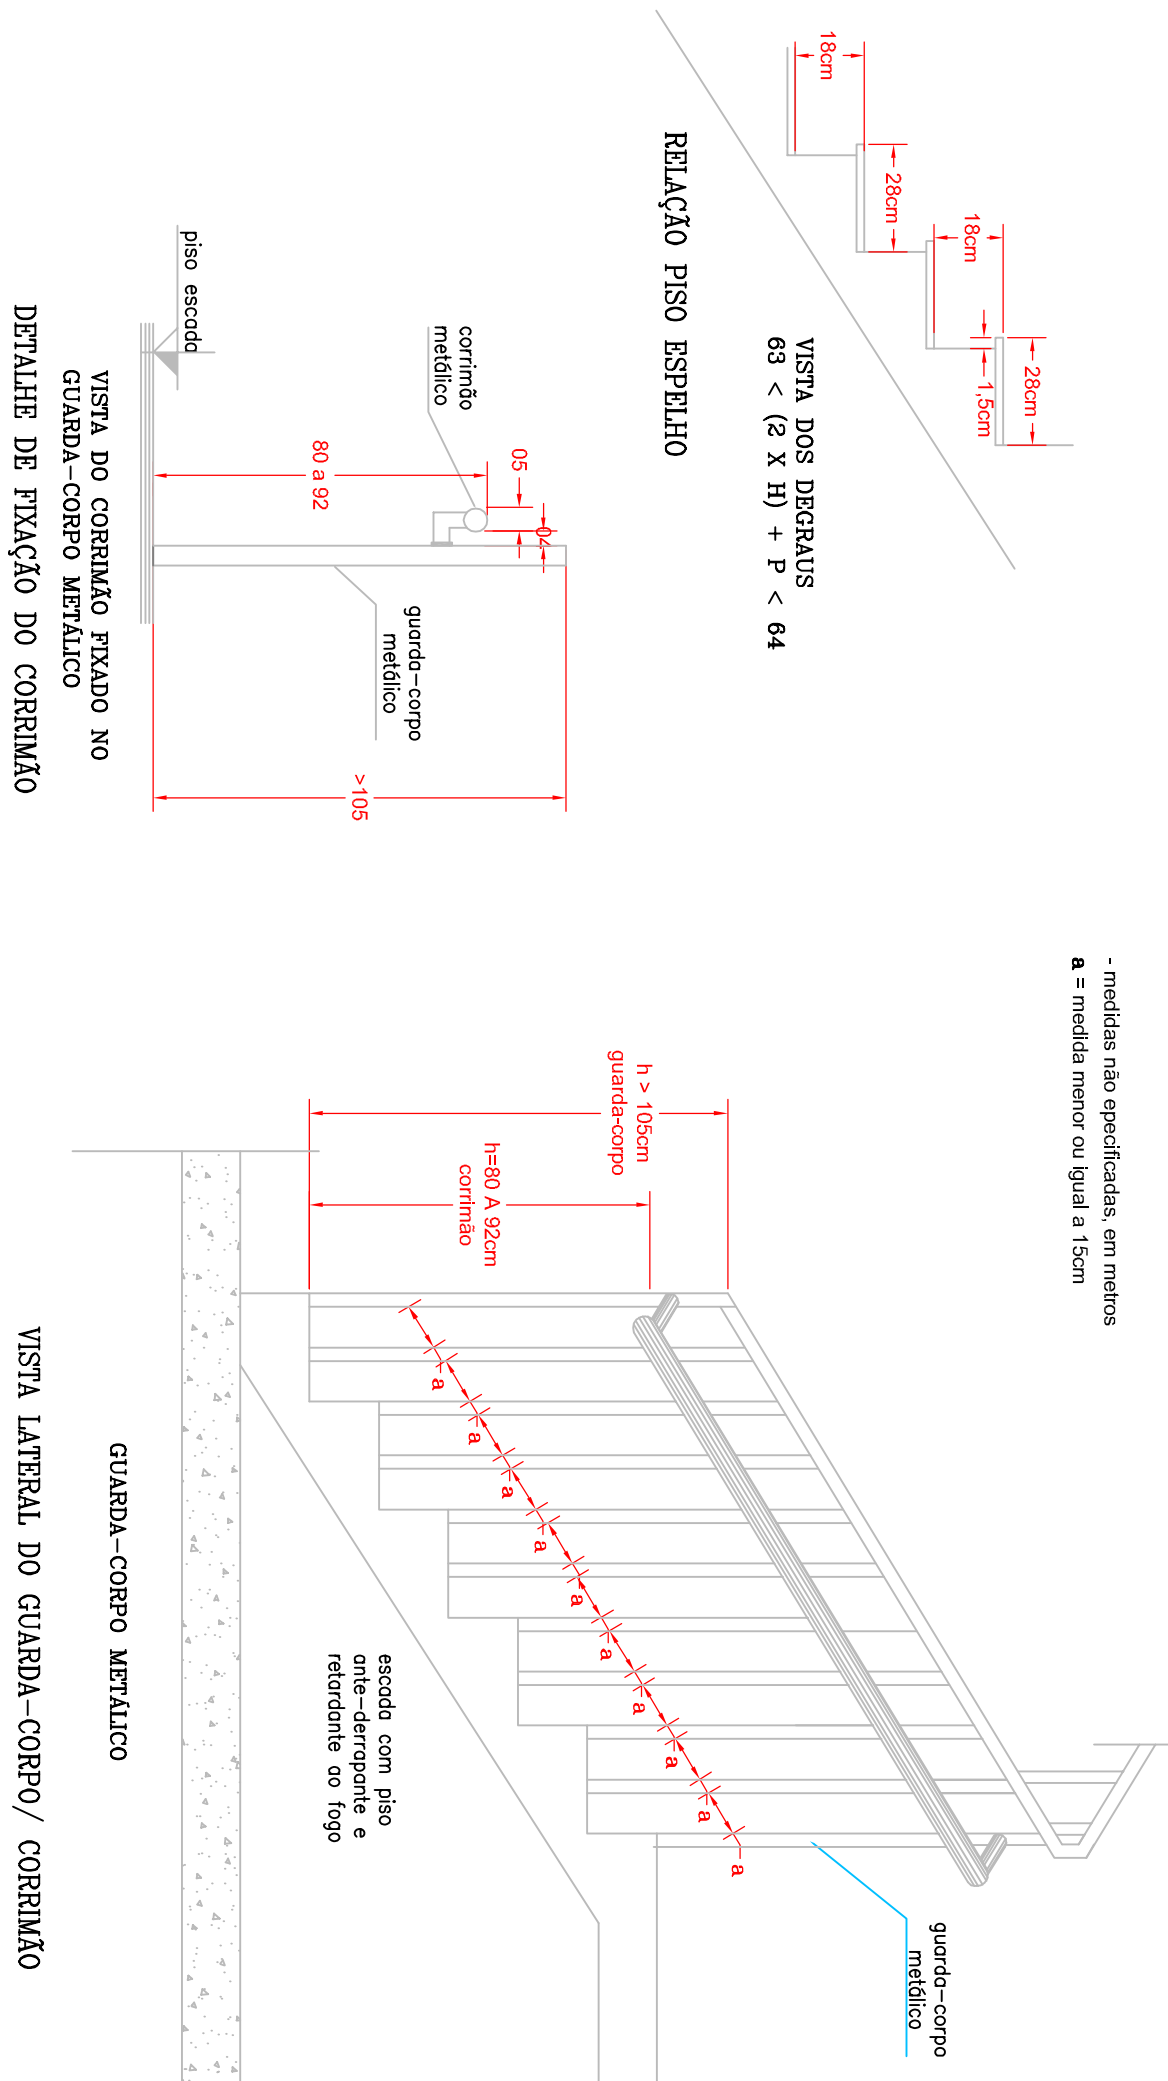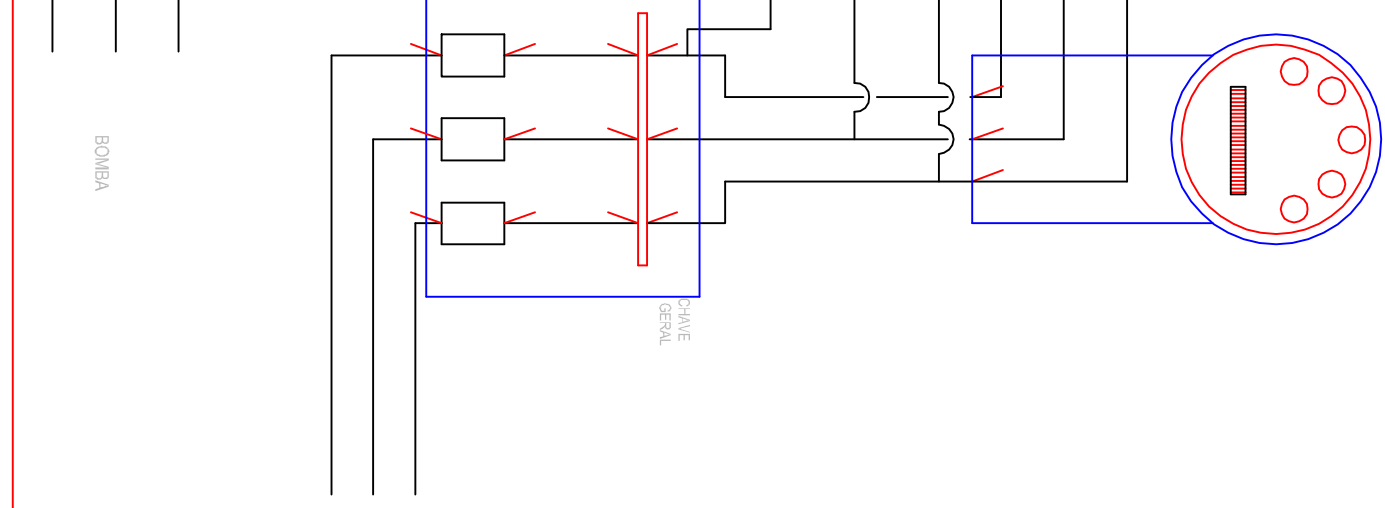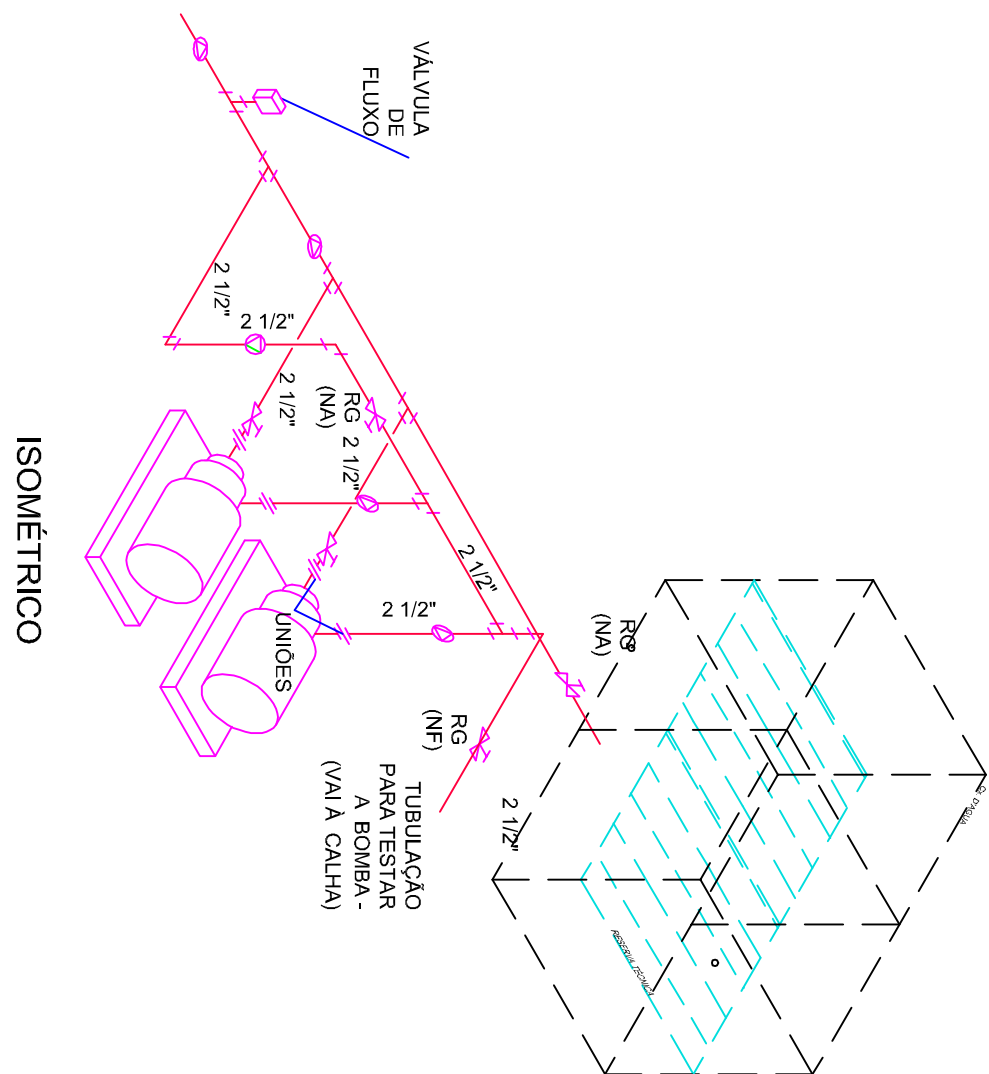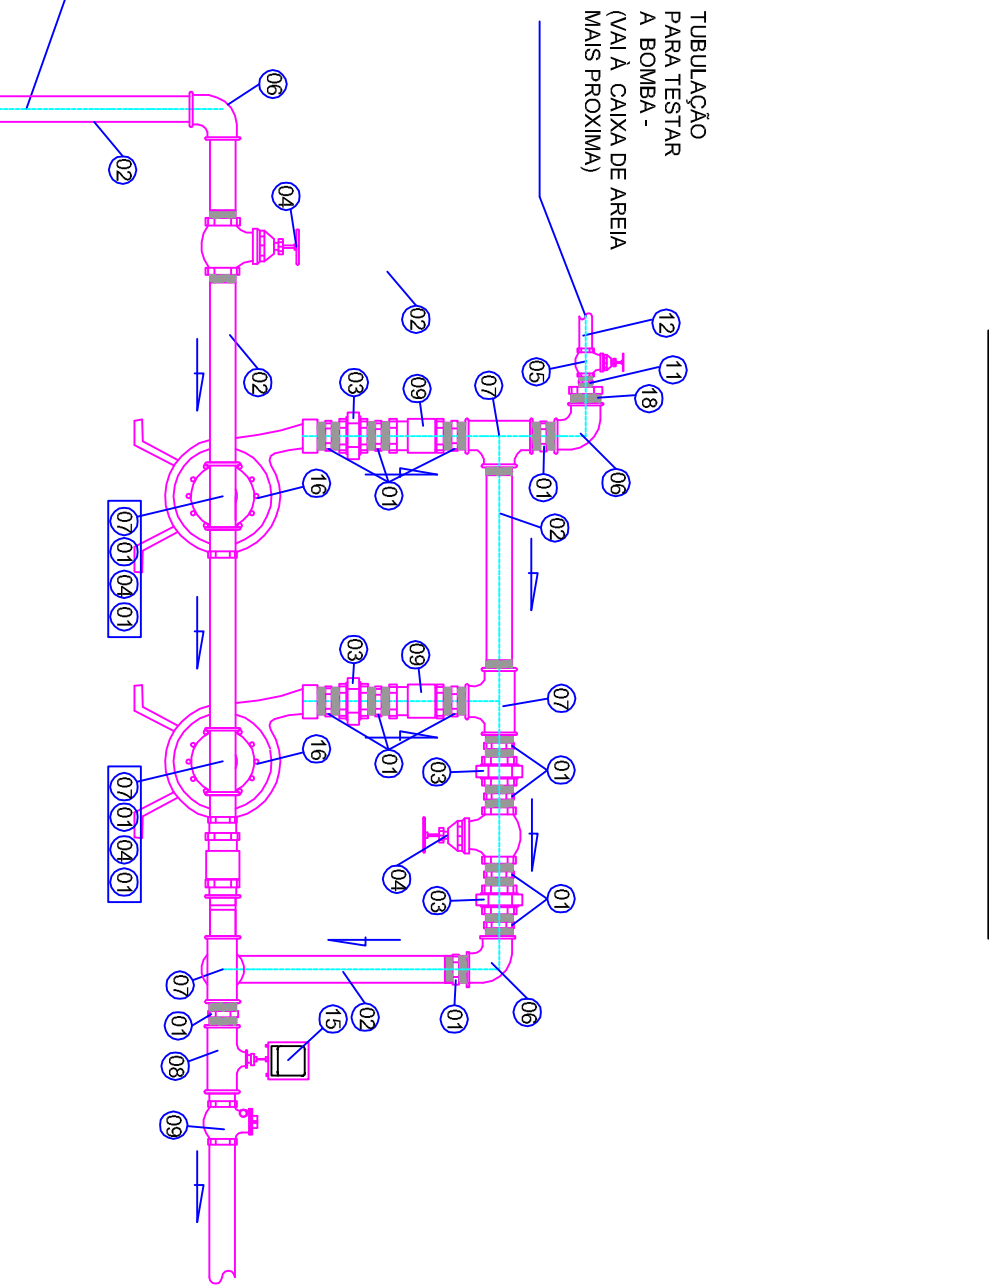

	TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO POR HIDRANTES	EXTINTOR DE CHAMA DE 10 ABC E/4g CAPACIDADE EXTINGUENTE DE NO MÍNIMO 2A-20-B-C
	HIDRANTE SIMPLES DE PAREDE	
	HIDRANTE DE PASSO	
	ALACANÇADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DENTRO DE CHOVA LAZERDA O TAMPA DE VIDRO A 1,5m DO PISO ABAIXO	
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	
	BOTERIA PARA DESACONAR A BOMBA DE INCENDIO	
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO	
	BLOCO AUTONOMIO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COM INSERIDOR SMDT	
	A2 cilindro, risco de incendio	
	A3 cilindro, risco de incendio	
	A4 cilindro, risco de incendio	
	A5 cilindro, risco de incendio	
	A6 cilindro, risco de incendio	
	A7 cilindro, risco de exposição de produtos tóxicos	
	F1 proibido fumar	
	F2 proibido arquivar chama	
	PROIBIDO UTILIZA AGUA PARA APAGAR O FOGO	
	PROIBIDO UTILIZA ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO	
	F3 proibido fumar	
	F4 proibido fumar	
	F5 proibido fumar	
	F6 proibido fumar	
	F7 proibido fumar	
	F8 proibido fumar	
	F9 proibido fumar	
	F10 proibido fumar	
	F11 proibido fumar	
	F12 proibido fumar	
	F13 proibido fumar	
	F14 proibido fumar	
	F15 proibido fumar	
	F16 proibido fumar	
	F17 proibido fumar	
	F18 proibido fumar	
	F19 proibido fumar	
	F20 proibido fumar	
	F21 proibido fumar	
	F22 proibido fumar	
	F23 proibido fumar	
	F24 proibido fumar	
	F25 proibido fumar	
	F26 proibido fumar	
	F27 proibido fumar	
	F28 proibido fumar	
	F29 proibido fumar	
	F30 proibido fumar	
	F31 proibido fumar	
	F32 proibido fumar	
	F33 proibido fumar	
	F34 proibido fumar	
	F35 proibido fumar	
	F36 proibido fumar	
	F37 proibido fumar	
	F38 proibido fumar	
	F39 proibido fumar	
	F40 proibido fumar	
	F41 proibido fumar	
	F42 proibido fumar	
	F43 proibido fumar	
	F44 proibido fumar	
	F45 proibido fumar	
	F46 proibido fumar	
	F47 proibido fumar	
	F48 proibido fumar	
	F49 proibido fumar	
	F50 proibido fumar	
	F51 proibido fumar	
	F52 proibido fumar	
	F53 proibido fumar	
	F54 proibido fumar	
	F55 proibido fumar	
	F56 proibido fumar	
	F57 proibido fumar	
	F58 proibido fumar	
	F59 proibido fumar	
	F60 proibido fumar	
	F61 proibido fumar	
	F62 proibido fumar	
	F63 proibido fumar	
	F64 proibido fumar	
	F65 proibido fumar	
	F66 proibido fumar	
	F67 proibido fumar	
	F68 proibido fumar	
	F69 proibido fumar	
	F70 proibido fumar	
	F71 proibido fumar	
	F72 proibido fumar	
	F73 proibido fumar	
	F74 proibido fumar	
	F75 proibido fumar	
	F76 proibido fumar	
	F77 proibido fumar	
	F78 proibido fumar	
	F79 proibido fumar	
	F80 proibido fumar	
	F81 proibido fumar	
	F82 proibido fumar	
	F83 proibido fumar	
	F84 proibido fumar	
	F85 proibido fumar	
	F86 proibido fumar	
	F87 proibido fumar	
	F88 proibido fumar	
	F89 proibido fumar	
	F90 proibido fumar	
	F91 proibido fumar	
	F92 proibido fumar	
	F93 proibido fumar	
	F94 proibido fumar	
	F95 proibido fumar	
	F96 proibido fumar	
	F97 proibido fumar	
	F98 proibido fumar	
	F99 proibido fumar	
	F100 proibido fumar	
	F101 proibido fumar	
	F102 proibido fumar	
	F103 proibido fumar	
	F104 proibido fumar	
	F105 proibido fumar	
	F106 proibido fumar	
	F107 proibido fumar	
	F108 proibido fumar	
	F109 proibido fumar	
	F110 proibido fumar	
	F111 proibido fumar	
	F112 proibido fumar	
	F113 proibido fumar	
	F114 proibido fumar	
	F115 proibido fumar	
	F116 proibido fumar	
	F117 proibido fumar	
	F118 proibido fumar	
	F119 proibido fumar	
	F120 proibido fumar	
	F121 proibido fumar	
	F122 proibido fumar	
	F123 proibido fumar	
	F124 proibido fumar	
	F125 proibido fumar	
	F126 proibido fumar	
	F127 proibido fumar	
	F128 proibido fumar	
	F129 proibido fumar	
	F130 proibido fumar	
	F131 proibido fumar	
	F132 proibido fumar	
	F133 proibido fumar	
	F134 proibido fumar	
	F135 proibido fumar	
	F136 proibido fumar	
	F137 proibido fumar	
	F138 proibido fumar	
	F139 proibido fumar	
	F140 proibido fumar	
	F141 proibido fumar	
	F142 proibido fumar	
	F143 proibido fumar	
	F144 proibido fumar	
	F145 proibido fumar	
	F146 proibido fumar	
	F147 proibido fumar	
	F148 proibido fumar	
	F149 proibido fumar	
	F150 proibido fumar	
	F151 proibido fumar	
	F152 proibido fumar	
	F153 proibido fumar	
	F154 proibido fumar	
	F155 proibido fumar	
	F156 proibido fumar	
	F157 proibido fumar	
	F158 proibido fumar	
	F159 proibido fumar	
	F160 proibido fumar	
	F161 proibido fumar	
	F162 proibido fumar	
	F163 proibido fumar	
	F164 proibido fumar	
	F165 proibido fumar	
	F166 proibido fumar	
	F167 proibido fumar	
	F168 proibido fumar	
	F169 proibido fumar	
	F170 proibido fumar	
	F171 proibido fumar	
	F172 proibido fumar	
	F173 proibido fumar	
	F174 proibido fumar	
	F175 proibido fumar	
	F176 proibido fumar	
	F177 proibido fumar	
	F178 proibido fumar	
	F179 proibido fumar	
	F180 proibido fumar	
	F181 proibido fumar	
	F182 proibido fumar	
	F183 proibido fumar	
	F184 proibido fumar	
	F185 proibido fumar	
	F186 proibido fumar	
	F187 proibido fumar	
	F188 proibido fumar	

COMBATE A INCÊNDIO

IFRS - CAMPUS PORTO ALEGRE

EDIFÍCIO EX-IMESBILA

Interessado: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CAMPUS PORTO ALEGRE		ARQUIVO IFRS - Edifício Ex-Imesbila - Domínio a Incêndio - 21.02.13.dwg	
ÁREA DO TERRENO: -		ÁREA CONSTRUIDA: Área Total: 46.006,4 m²	
ÁREA PERMITEVEL: -		Nº PAVIMENTOS 11 (Onze)	
Autor: Eng. Cideli Bore Campos CREA/RS DICO		CONTEÚDO Detalhes Níveis Legenda	
ENFERMEÇO Rua Panfocilha, 6001 - Bairro São Luis - Canoas/RS		DATA Fevereiro / 2013	
REVISÃO:		DESENHISTA Flávia Barbosa Wandering D.	
DATA		FOLHA 14/15	
MOTIVO		REVISOR	
Rev. 01 08/10/2012	Projeto Finalizado	Flávia Barbosa	
Rev. 01 31/01/2013	Aprovações na Arquitetura	Wandering D.	
Rev. 02 04/02/2013	Aprovações Solicitadas pelo Orgão	Wandering D.	
Rev. 03 07/02/2013	Aprovações Solicitadas pelo Orgão	Wandering D.	
Rev. 04 21/02/2013	Aprovações Solicitadas pelo Orgão	Wandering D.	

APPROVAÇÃO: